


(樽味) 拓翠寮屋上防水改修工事

■ 工事概要

建物名	拓翠寮			構造・階数	RC造・4階	延べ面積	955 m ²	改修延べ面積	— m ²		
基本設計	愛媛大学施設基盤部	実施設計	【建築】	施設基盤部	【設備】	—					
施工	【建築】	㈱岡崎工務店	【電気】	—	【機械】	—	工期	H29.1.26	～	H29.3.27	(2ヶ月)
改修内容	【建築】	防水改修工事	【電気】	—	【機械】	—					

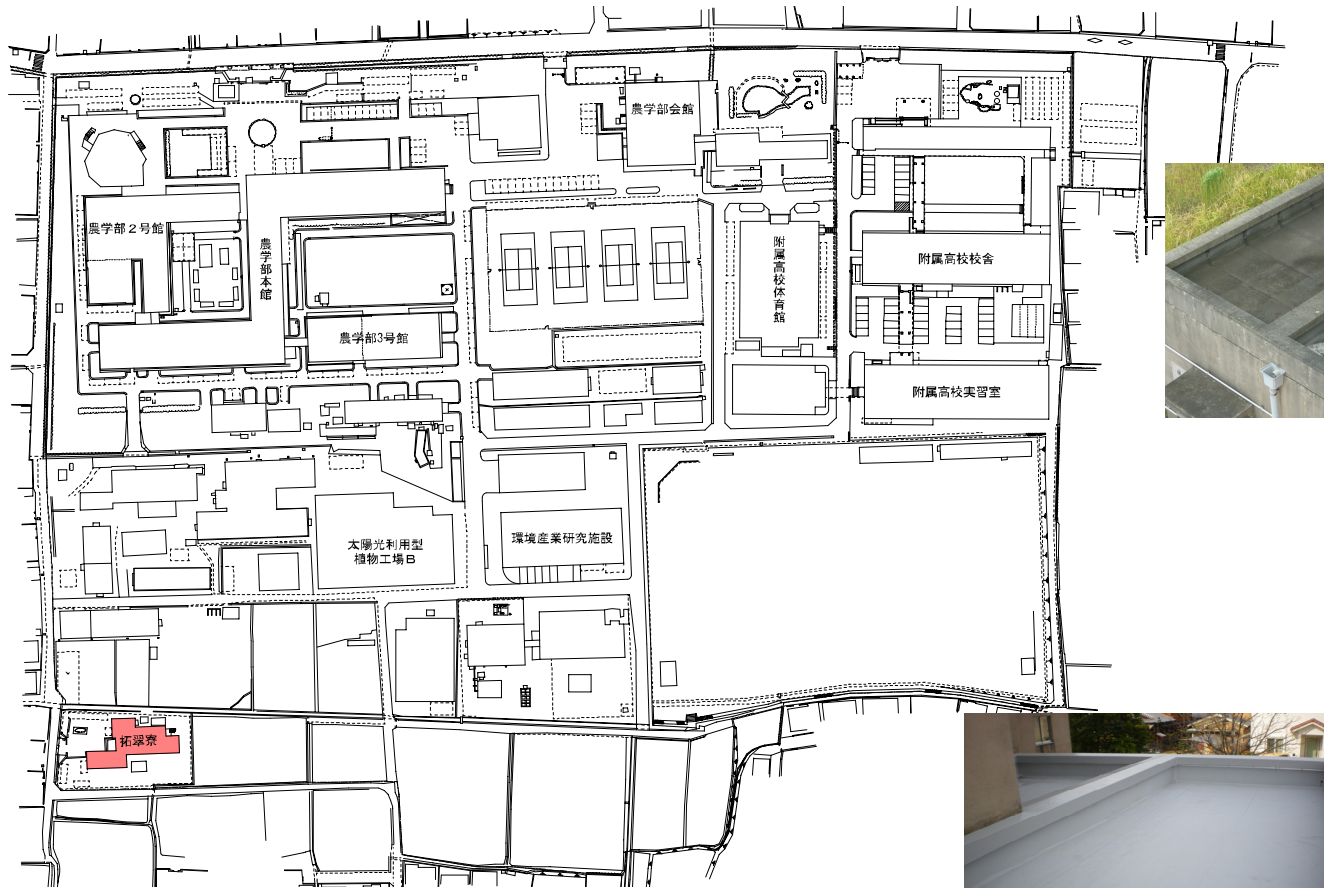

樽味団地配置図



改修前



改修後